Legende:

- Brandwand
- feuerbeständige Wand, nichtbrennbare Baustoffe, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- feuerbeständige Wand
- feuerhemmende Wand
- feuerbeständige Decke
- F30 – feuerhemmende Brandschutzverglasung
- T90 4 – feuerbeständiger, selbstschließender Abschluss mit 4seitiger Dichtung
- T90-RS – feuerbeständiger, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
- T30 – feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
- T30-RS – feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
- Schlupftür
- Brandschutz-Schiebetor
- FST – Fahrschacht-Abschlusstür
- notwendige Treppe / Treppenraum
- notwendiger Flur
- Fluchtrichtung / Ausgang
- NA – Notausgang
- Laufweglänge in Meter
- Laufweglänge von >30 bis 35 m
- Laufweglänge in Meter (Überschreitung von 35 m)
- RS – Rauchschutz-Abschluss
- ds – dichtschließender Abschluss
- dss – dicht- und selbstschließender Abschluss
- Zuluftöffnung
- Rauchableitung über händisch öffenbare Fenster ≥ 0,5m² / Tür
- Auslösestelle für Rauchabzugseinrichtung
- Wandhydrant Typ F
- BMA – Brandmeldeanlage
- Bereich mit Sprinklerschutz
- Sprinkleranlage
- Überflur-Hydrant
- Aufzug
- Schacht
- Bodenöffnung
- Deckenöffnung
- interne Treppe
- TR 1 – Treppenraum-Bezeichnung
- Lichthof
- nicht Bestandteil des Brandschutzkonzeptes

Geschossübergreifende Installationsführung sind horizontal in der Geschossdecke feuerbeständig abgeschottet oder mit feuerbeständigen Schachtwänden umgeben

Türen von Notausgängen sowie Zugänge zu notwendigen Treppenräumen sind in Fluchtrichtung aufschlagend vorzusehen. Aufschlagrichtung von Türen im Verlauf von Fluchtwegen ist gemäß der seitens des Betreibers zu erstellenden Gefährdungsbeurteilug (§3 Arbeitsstättenverordnung) vorzusehen.

- Brandabschnitt 1 ca. 1375m²
- Brandabschnitt 2 ca. 2126m²
- Brandabschnitt 3 ca. 2160m²
- Brandabschnitt 4 ca. 1970m²
- Brandabschnitt 5 ca. 2666m²

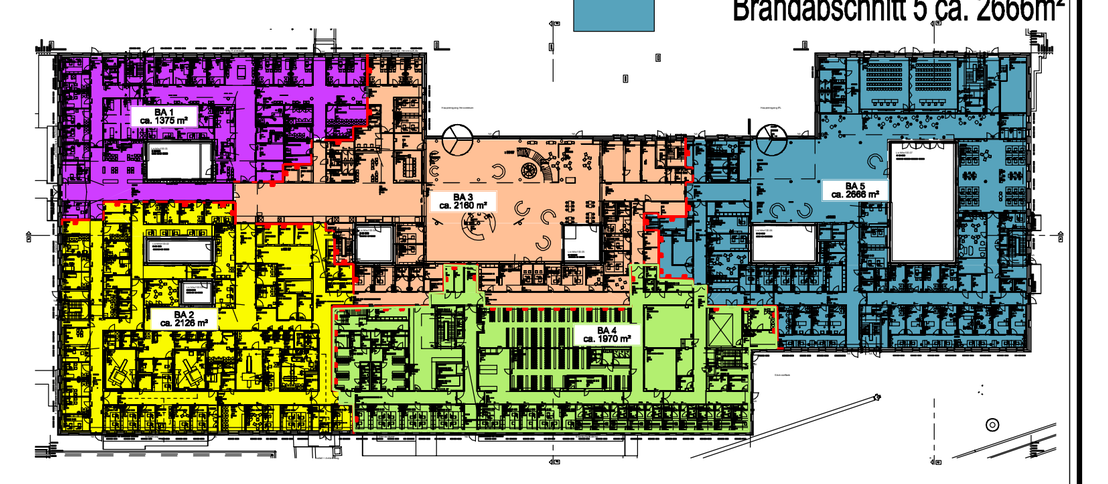

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
04	18.05.2026	2. Fortschreibung Brandschutzplan im Zuge des Bauantrags zur Aufstockung	H+K
03	11.12.2024	1. Fortschreibung Brandschutzplan LPH5	H+K
02	21.06.2024	Abgabe LPH3+	H+K
01	16.05.2024	Einreichung Bauantrag, Einarbeitung neue Grundrissplanunterlage	H+K
00	29.02.2024	Einreichung Bauantrag	H+K

HALFKANN KIRCHNER
Die Marke im Brandschutz

Planung
Halfkann + Kirchner
Richard-Lucas-Str.4
41812 Erkelenz
Tel: 02431 / 9650-0 E-Mail: info@hk-brandschutz.de

Projekt Nr. 1934-008	Bauherr Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg, Tel.: 06221 56 4574, Fax: 06221 56 4574
SAP-WE / SAP-Geb, Nr. / Dienststelle / Bauwerk	
Nutzer Geb. Nr	Objekt Neubau Herzzentrum und Informatics for Life, Im Neuenheimer Feld 150 & 155, 69120 Heidelberg
Dateiname NBHZHMYB4G Z+00 003P04	
Verknüpfte Dateien	Gebäude / Bauteil Herzzentrum und Informatics for Life
	Maßnahme Neubau
Layoutname DIN_A1	Planbezeichnung Brandschutzplan Erdgeschoss - Leistungsphase 4 — 003 P04
Plandatum 18.05.2026	
Maßstab 1:200	

Plangröße in mm	Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe
1300 mm x 600 mm	Hb	fra	Hb		